


istn. RG

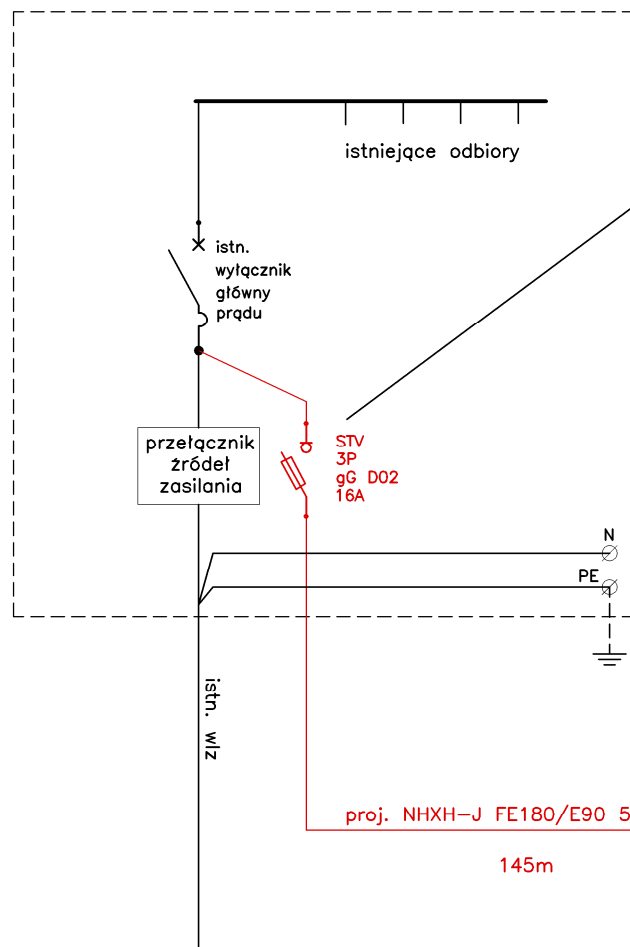

Rozłącznik bezpiecznikowy zamontować w istniejącej rozdzielnicy RG obok wyłącznika głównego na szynie TH montowanej do istn. metalowej płyty montażowej

Uwagi:

1) Odejście sprzed wyłącznika głównego wykonać za pomocą złączek odgałęźnych lub zacisków podwójnych.

do szafy zasilająco-sterującej zestaw hydroforowy w pomieszczeniu nr 11

		SANID Piotr Dziemianowicz ul. Upalna 68/11, 15-668 Białystok biuro@sanid.pl, tel. 508 289 229		 A2 Adam Wasilewski 15-111 Białystok, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 56/11 tel. 500 778 231, wasilewski.aw@gmail.com	
NAZWA RYSUNKU:	Schemat instalacji zasilającej			NR RYS:	2
TEMAT:	Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa istniejącego pomieszczenia technicznego na pomieszczenie techniczne z zestawem hydroforowym			SKALA:	1:100
				BRANŻA:	Elektryczna
ADRES:	Część działki o nr ew. gr. 1995/3 położona w rejonie ul. 11 Listopada i ul. Wołodyjowskiego (obręb 11) w Białymstoku.			SYMBOL:	E4
INWESTOR:	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok			DATA:	25.10.2021
				Nr upraw:	Podpis
proj. inst. elek:	mgr inż. Robert Arciszewski			PDL/0039/PWOE/05	
-	-			-	